




## FLOORTEC PREMIUM

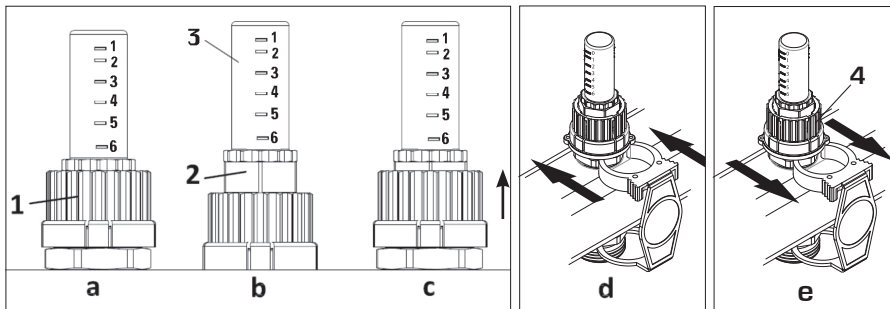

DE EINSTELLUNG

GB ADJUSTMENT

FR RÉGLAGE

### DE HYDRAULISCHER ABGLEICH

Die Einstellung wird wie folgt vorgenommen:

- Den Stellring 1 anheben und von Hand bis zur vollständigen Öffnung des Durchflussmengenmessers gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Den Stellring 1 runterschieben und den Regler 2 drehen bis die korrekte Durchflussmenge angezeigt wird (3).
- Den Stellring 1 hochschieben bis ein Anschlag spürbar ist.
- Um die Heizkreiseinstellung zu blockieren die rote Bezeichnungsklammer unter den Stellring 1 schieben.
- Um den Heizkreis abzusperrern ohne die Voreinstellung zu verändern (Bezeichnungsklammer entfernen) den Stellring 1 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Zum Öffnen wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**Hinweis:** Alle vorgenannten Eingriffe bitte nur von Hand ausführen (keine Werkzeuge). Das Video für die Einstellung finden Sie auch unter dem og. QR Code.

### Reinigung Durchflussmengenmesser

- Den Stellring 1 solange im Uhrzeigersinn drehen bis der Durchflussmengenmesser ganz geschlossen ist.
- Das Glas abnehmen, in dem man es vorsichtig vom Regler 2 abschraubt. Das Glas reinigen und wieder handfest auf dem Regler 2 festschrauben.
- Den Stellring 1 solange gegen den Uhrzeigersinn drehen bis der Durchflussmengenmesser ganz geöffnet ist.

### GB HYDRAULIC BALANCING

The adjustment will be realized as follows:

- Raise the ring nut 1 and turn it anticlockwise until the flow meter is completely open (max 4 turns).
- Lower the ring nut 1 and calibrate using the adjuster 2 until the correct flow is reached (3).
- Raise the ring nut 1 until it clicks, indicating that it is in the correct position.
- To block the circuit push the red marking clamp under the ring nut 1.
- To close the circuit without changing the balancing (remove the red marking clamp) turn the ring nut 1 clockwise. For open it again, turn it anticlockwise.

**Note:** All of the above operations are to be done carefull manually (no tools). To see the instruction video use the QR Code above.

### Cleaning Flowmeter

- Turn the ring nut 1 clockwise, until the lockshield is completely closed.
- Remove the glass carefully by unscrewing it from the adjuster 2. Clean the glass and screw it hand-tight on the adjuster 2.
- Turn the ring nut 1 anti-clockwise, until the lockshield is completely open.

### FR RÉGLAGE DU DÉBIT

L'opération de réglage est exécutée de la manière suivante:

- Soulever la baque 1 et tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ouverture complète de la vanne.
- Abaisser la baque 1 et procéder à l'étalonnage en agissant sur le régulateur 2 de manière à obtenir le débit correct (indiqué directement par le débitmètre (3)).
- Relever la bague 1 jusqu'à obtention d'un déclic qui signale son positionnement correct.
- Pour bloquer le circuit, poussez la pince de la plaque d'identification du circuit sous l'écrou 1.
- Afin de fermer la vanne sans modifier le calibrage (retirer la pince) tourner la bague 1 dans le sens horaire jusqu'à ouverture complète de la vanne. Pour ouvrir tourner la bague dans le sens antihoraire.

**N.B.** Toutes ces opérations doivent être effectuées manuellement sans outils.

### Nettoyage du verre



- Tourner la bague 1, dans le sens horaire, jusqu'à fermeture complète de la vanne.
- Oter le verre délicatement en le dévissant du régulateur 2. Nettoyer le verre et revisser le a la main sur le régulateur 2.
- Tourner la bague 1, dans le sens antihoraire, jusqu'à ouverture complète de la vanne.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA /  
DONNÉES TECHNIQUES

Messbereich / Measure Range / Plage de mesure	0-6 l/ min.
Max. Betriebsdruck / Max. working pressure / Pression de service maximum	6 bar
Max. Betriebstemperatur / Max. working temperature / Température de service maximum	90° C
$K_v$ max.	0,90

Druckverlust / Pressure lost / Perte de pression

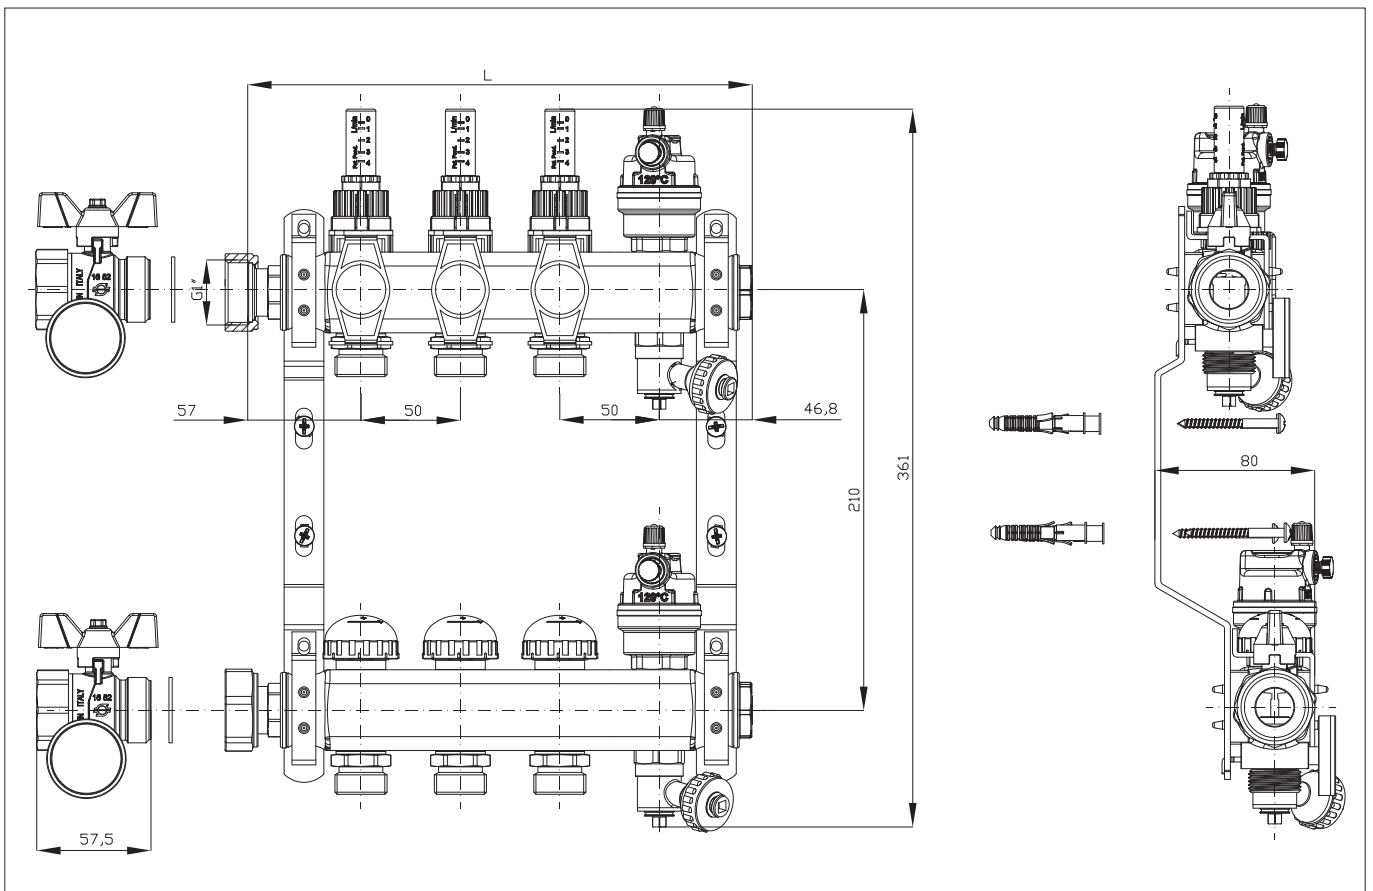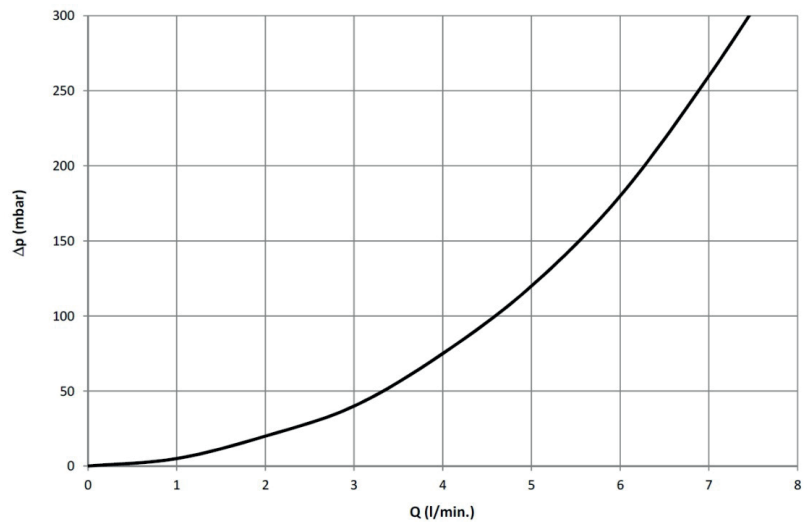

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>L (mm)</b>	204 ±1	254 ±1	304 ±1	354 ±1	404 ±1	454 ±1	504 ±1	554 ±1	604 ±1	654 ±1	704 ±1